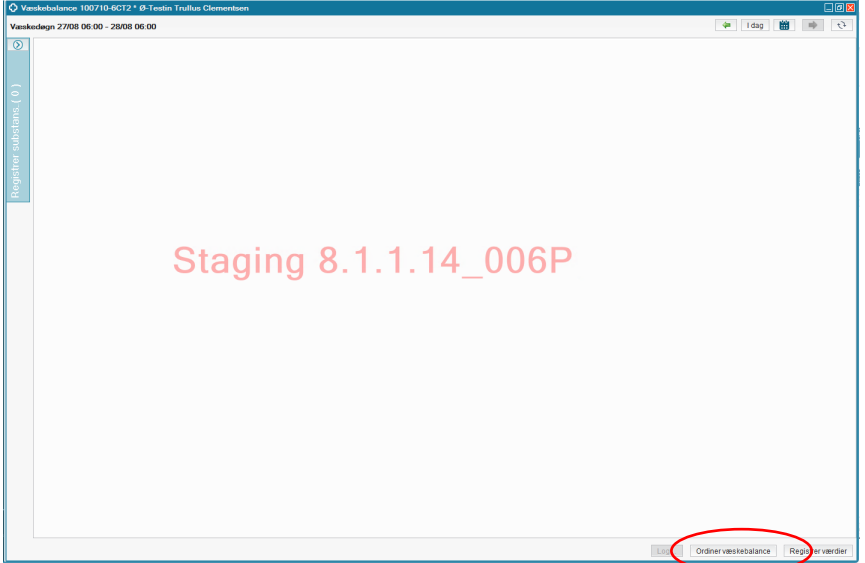
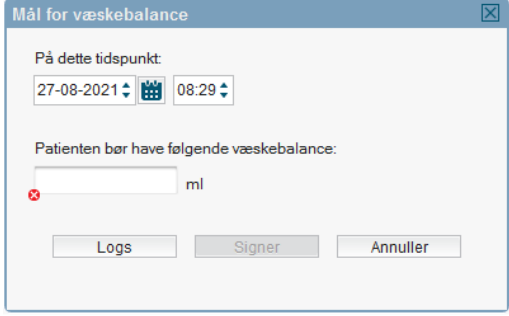
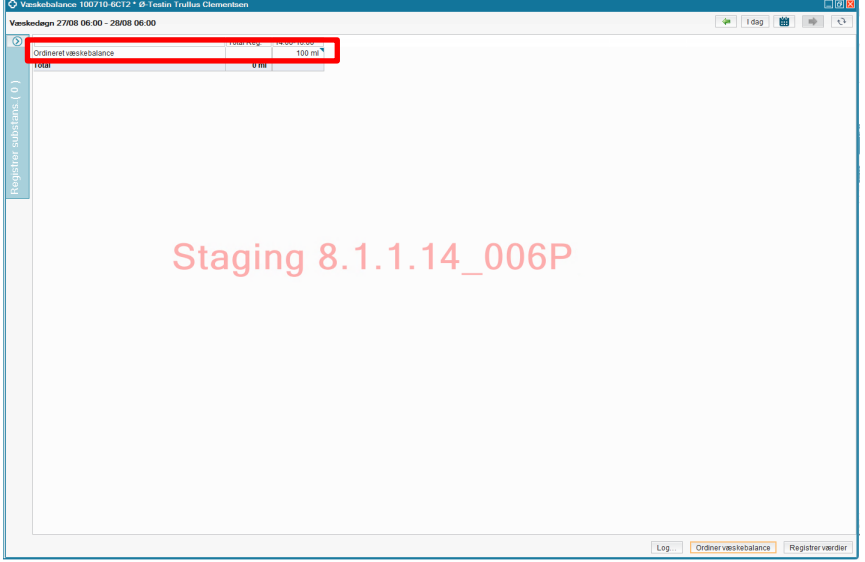
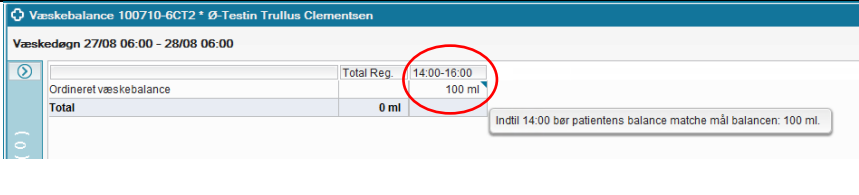
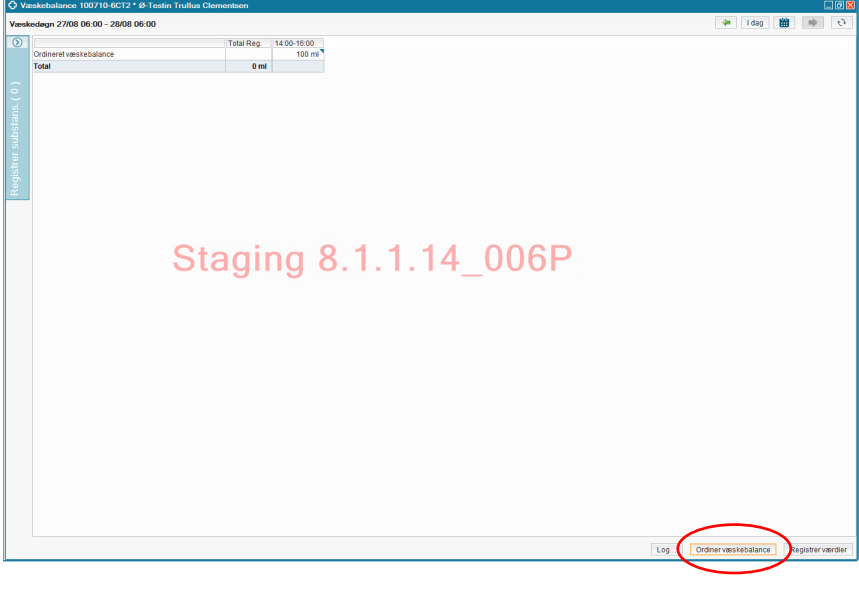
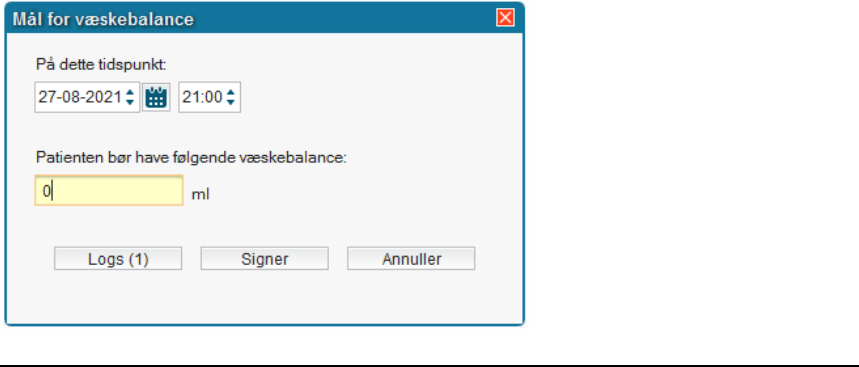



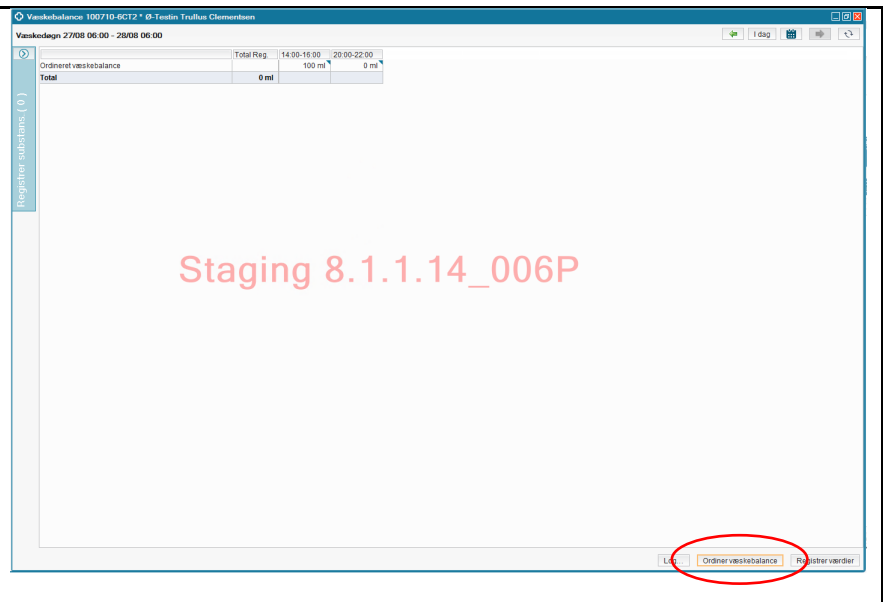
| STEP | SKÆRMBILLEDE |
|--|--|
| <p>Åbn vinduet Væskebalance</p> <p>Klik på Ordiner væskebalance</p> |  |
| <p>Angiv tidspunkt for hvornår målbancen skal være opfyldt og hvilke målværdier i ml som patienten skal ligge på.</p> <p>Tryk Signer</p> |  |
| <p>Når målbancen er indstillet vises den øverst oppe i væskebalancens tabel.</p> |  |

Væskebalance – ordinere målbalance


| | |
|---|--|
| <p>Hold musemarkøren på ordinationen for at se tooltip med yderligere information.</p> |  |
| <p>Du kan ordinere flere målbalancer på et døgn, men kun én pr. 2 timers periode.</p> <p>Klik på Ordiner væskebalance</p> |  |
| <p>Angiv tidspunkt for hvornår målbalancen skal være opfyldt og hvilke målværdier i ml som patienten skal ligge på.</p> <p>Tryk Signer</p> |  |
| <p>De to ordinerede målbalancer vises nu i tabellen.</p> |  |

Hvis en målbalance ikke længere er gyldig, eller hvis du vil erstatte en eksisterende målbalance, skal tidligere indstillet mål makuleres.

Klik på **Ordiner væskebalance**




Tidligere beslutninger vises i loggen.



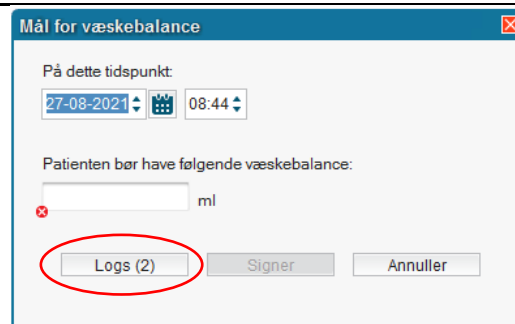


Marker den **Målbalance** du vil makulere

Klik på **Makuler**

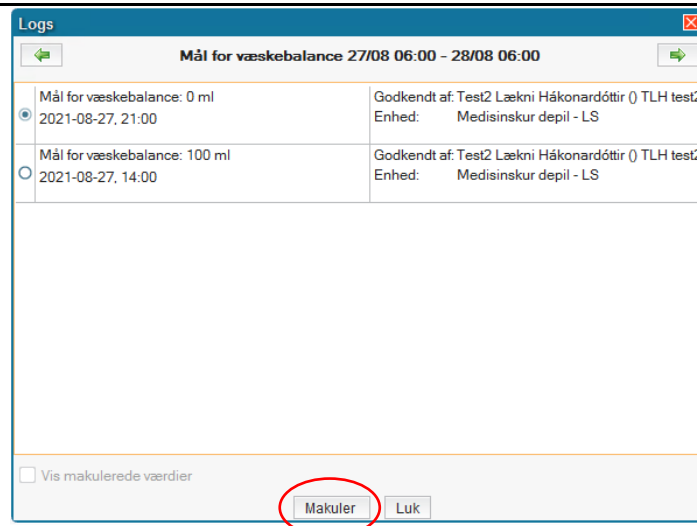

| Mål for væskebalance | Godkendt af |
|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> Mål for væskebalance: 0 ml 2021-08-27, 21:00 | Godkendt af: Test2 Lækni Hákonardóttir () TLH test2 Enhed: Medisinskur depil - LS |
| <input type="radio"/> Mål for væskebalance: 100 ml 2021-08-27, 14:00 | Godkendt af: Test2 Lækni Hákonardóttir () TLH test2 Enhed: Medisinskur depil - LS |
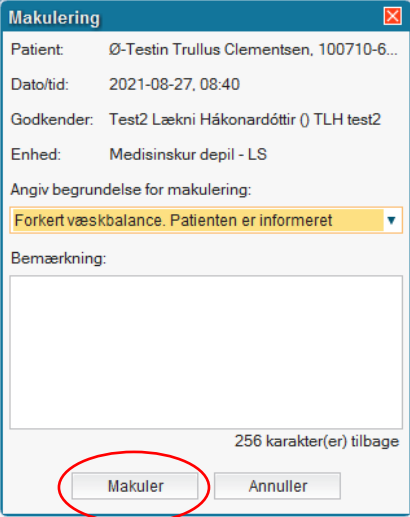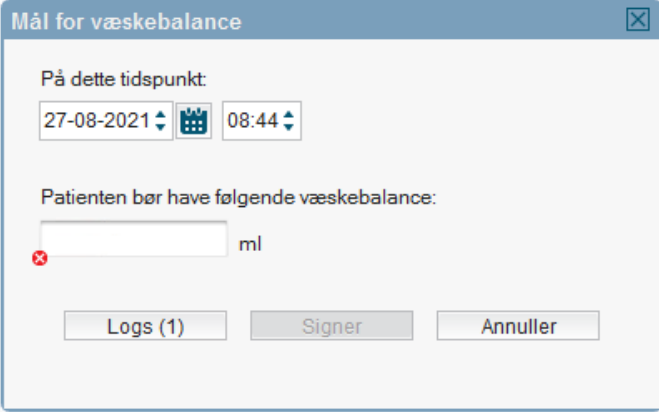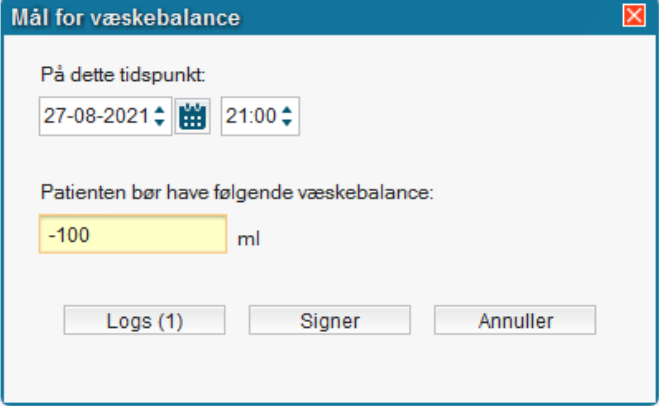
| | |
|---|--|
| <p>Angiv Makuleringsårsag</p> <p>Klik på Makuler</p> <p>Klik på Luk</p> |  |
| <p>Hvis du makulerer for at erstatte en tidligere indstillet målbalance, angiver du den nye målbalances tidspunkt, og hvilke målværdier i ml som patienten så skal ligge på.</p> <p>Hvis du ikke vil erstatte den makulerede målbalance, men kun fjerne den fra tabellen, så klikker du på Annuller.</p> |  |
| <p>I dette eksempel erstatter vi den makulerede målbalance med en ny værdi.</p> <p>Klik på Signer</p> |  |

Væskebalance – ordinere målbalance

Den tidligere indstillet målbalance er nu makuleret og erstattet med en ny.

| Væskebalance 100710-6CT2 * Ø-Testin Trullus Clementsen | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| Væskedøgn 27/08 06:00 - 28/08 06:00 | | | |
| Ordineret væskebalance | Total Reg. | 14:00-16:00 | 20:00-22:00 |
| | | 100 ml | -100 ml |
| Total | | 0 ml | |

For at se makulerede værdier, klik på **Ordiner væskebalance** og klik på **Logs**

Mål for væskebalance

På dette tidspunkt:
 27-08-2021 09:01

Patienten bør have følgende væskebalance:
 ml

Logs (2) Signer Annuller

Sæt flueben i **Vis makulerede værdier**

Logs

Mål for væskebalance 27/08 06:00 - 28/08 06:00

| | |
|--|--|
| ✖ Mål for væskebalance: 0 ml 2021-08-27, 08:52 | Makuleret af: Test2 Lækni Há... Enhed: Medisinskur de... Begrundelse for makulering: Forkert væskbal... Bemærkning: |
| Mål for væskebalance: 0 ml 2021-08-27, 21:00 | Godkendt ... Test2 Lækni Hákonardóttir () TL... Enhed: Medisinskur depil - LS |
| Mål for væskebalance: -100 ml 2021-08-27, 21:00 | Godkendt ... Test2 Lækni Hákonardóttir () TL... Enhed: Medisinskur depil - LS |
| Mål for væskebalance: 100 ml 2021-08-27, 14:00 | Godkendt ... Test2 Lækni Hákonardóttir () TL... Enhed: Medisinskur depil - LS |

Vis makulerede værdier

Makuler Luk